


P.P. 165,00 m n.p.m.

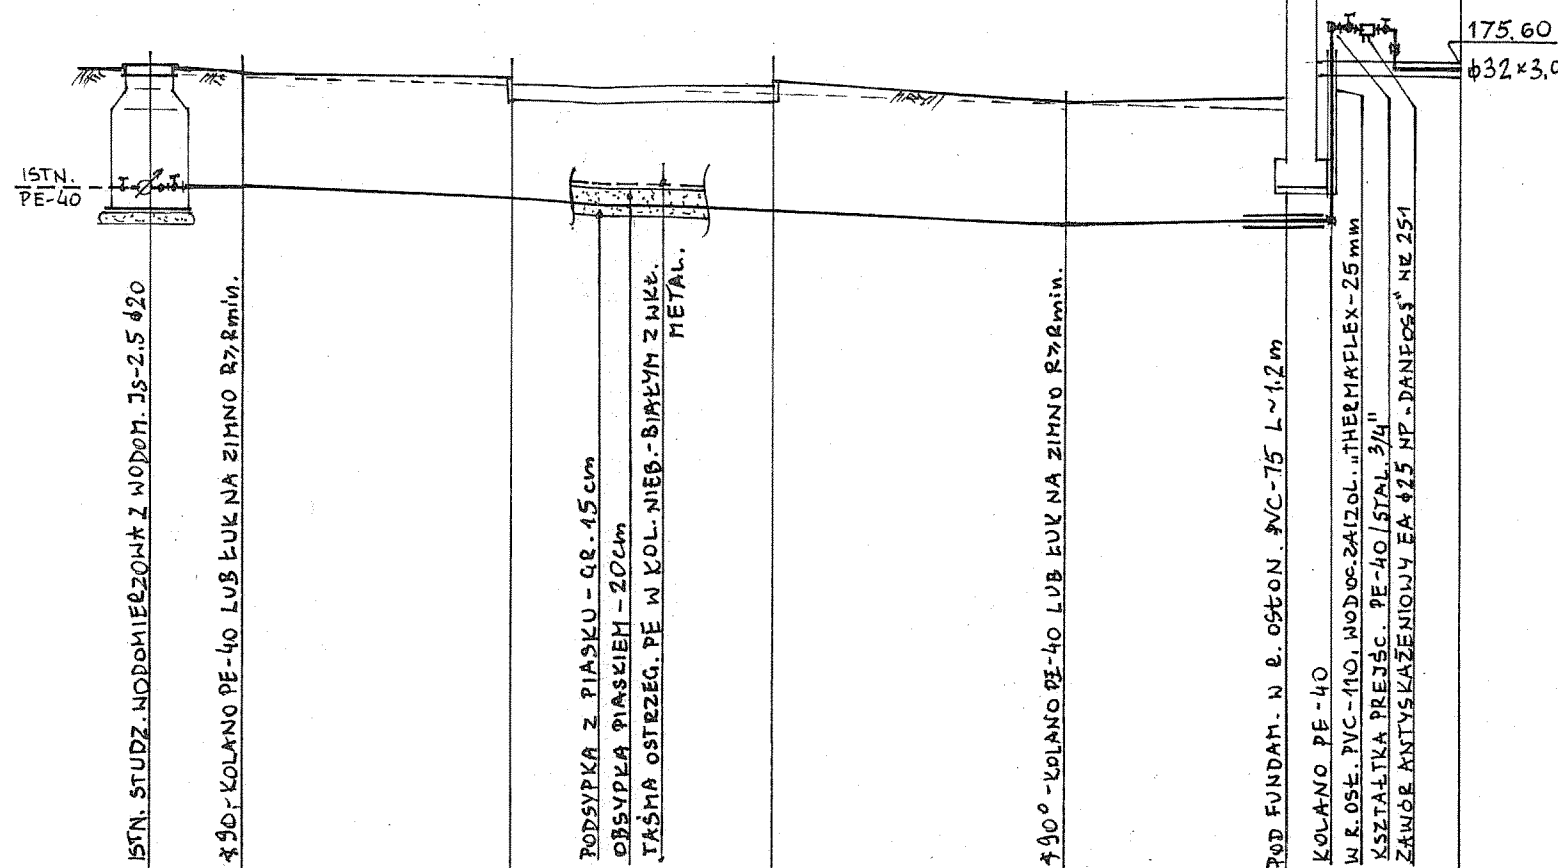

ZAGŁĘBIENIE		1.53	1.52		1.55	1.50		1.64	1.63		1.60		1.61
RZĘDNA TERENU PROJ.		175.50	175.46		175.35	175.30		175.30	175.35		175.10		175.13
RZĘDNA TERENU ISTN.		175.50	175.41								175.0		175.0
RZĘDNA OSI WODOCIĄGU		173.95	173.94		173.80			173.66			173.50		173.52
SPADEK			8‰										
DŁUG. ODCINKA		L=1.2		L=10.9				L=40‰				L=6‰	L=3.0
ŚREDNICA, MATERIAŁ				φ40×3.7 PE-HD SDR 11									
DŁUGOŚCI ODCINKÓW		1.2		10.9								3.0	
ODLEGŁOŚCI OD POCZĄTKU		0.0	1.2		4.7		8.2			12.1			15.1

SW.

BUD.

ISTN. PE-40

PROJ. PE-40

Obiekt:	Budynek świetlicy gminnej Konin, działka nr 201, gm. Pabianice	
Temat opracowania:	Instalacje zewn. wod-kan.	Nr rys. 2s.
Temat rysunku	Profil wody	Skala 1:100
Projektant:	mgr inż. J. Lewiński	Data: 02.2012r.
	upr. nr 179/73	